


高坂丘陵地区内池沼水質調査

地獄坊池：松風公園

呉器沼：松風公園

調整池：千年谷公園

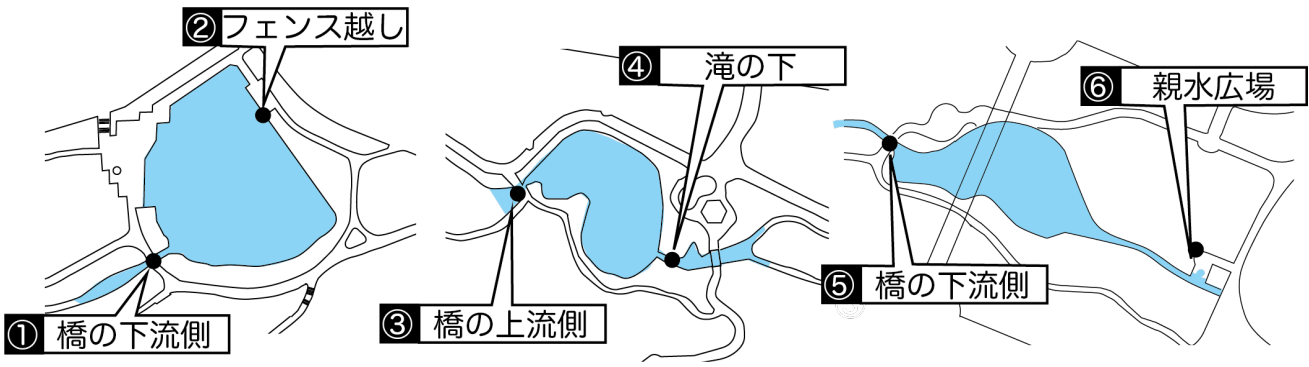

調査日		2022年10月23日					
天候 / 気温		晴れ/23.0°C					
測定項目	反応時間 単位	地獄坊池		呉器沼		調整池	
		①	②	③	④	⑤	⑥
水温	°C	20.1	21.5	20.6	20.6	21.5	21.9
観察 色・臭いなど		少量沈殿あり	少し魚臭あり 少し濁りあり	微少な濁りあり	微少な濁りあり		微少な生物臭有 濁り②より多い
化学的酸素要求量 COD	4~6分間 mg/l	2	5	6	4	2	5
アンモニウム態窒素 NH ₄ ⁺ -N	5分間 mg/l	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
アンモニウムイオン NH ₄ ⁺	x1.3 mg/l	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6
亜硝酸態窒素 NO ₂ ⁻ -N	2分間 mg/l	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.01
亜硝酸イオン NO ₂ ⁻	x3.3 mg/l	0.017	0.017	0.017	0.017	0.017	0.03
硝酸態窒素 NO ₃ ⁻ -N	3分間 mg/l	0.2	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2
硝酸イオン NO ₃ ⁻	x4.3 mg/l	0.9	0.4	0.9	0.9	0.9	0.9
りん酸態りん PO ₄ ³⁻ -P	5分間 mg/l	0.02	0.05	0.02	0.02	0.02	0.02
りん酸イオン PO ₄ ³⁻	x3.0 mg/l	0.06	0.15	0.06	0.06	0.06	0.06